

Паспорт штампового опыта

Объект: *штамп2*

Опыт: 3

Дата проведения опыта: 03.12.2020


Привязка: *По плану...*

Идентификатор комплекта: 23 - Штамп ШВ60+КРП1+ТЕСТ-ШВК

Условия опыта:

Глубина испытания, м	10.00	Время усл. стабилизации, мин	120
Режим испытания	Медленный	Интервал отсчетов, мин	15
Вид грунта	Суглинок	Схема нагружения	Нагрузка
Начальная ступень, кПа	175	Шаг нагружения, кПа	50
Критерий стабилизации, мм	0.10	Диаметр трубы, мм	127

График штампового опыта:

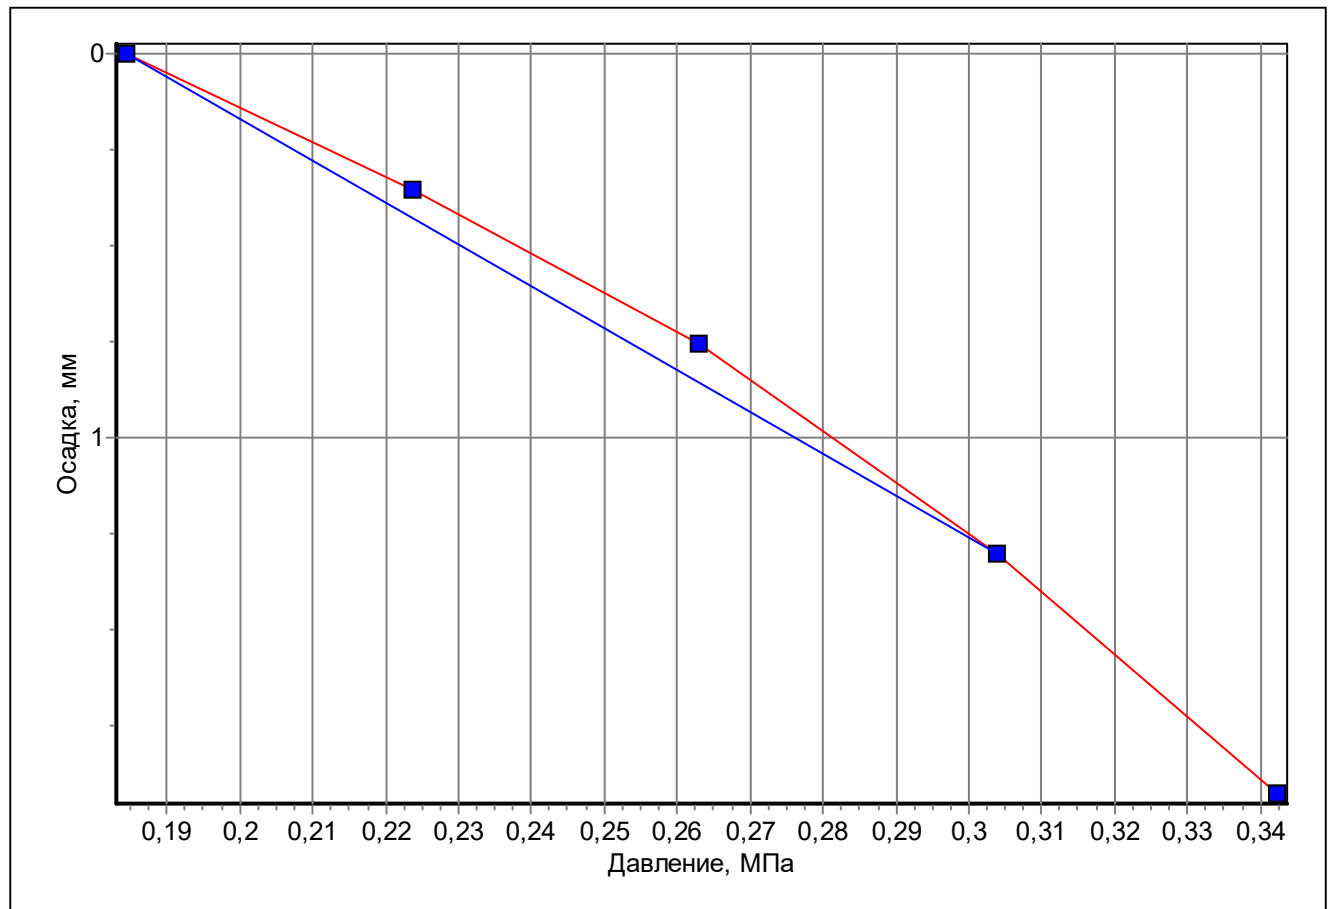

Описание грунта: Суглинок полутвердый, песчанистый.

Результаты расчета:

(коэффициенты по ГОСТ 20276.1-2020: $\nu = 0,35$; $K_r = 0,70$; $K_1 = 0,79$)

Расчетные значения параметров	S_i , мм	ΔS , мм	Δp , МПа	E , МПа
Нагрузка		1,30	0,119	12,3
Разгрузка	-	-	-	-
Нагрузка повтор	-	-	-	-
Разгрузка повтор	-	-	-	-

(с) АО "Геотест", Pneumator v1.5.0.95

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1
------	------	----------	-------	------	-----------